



Composition

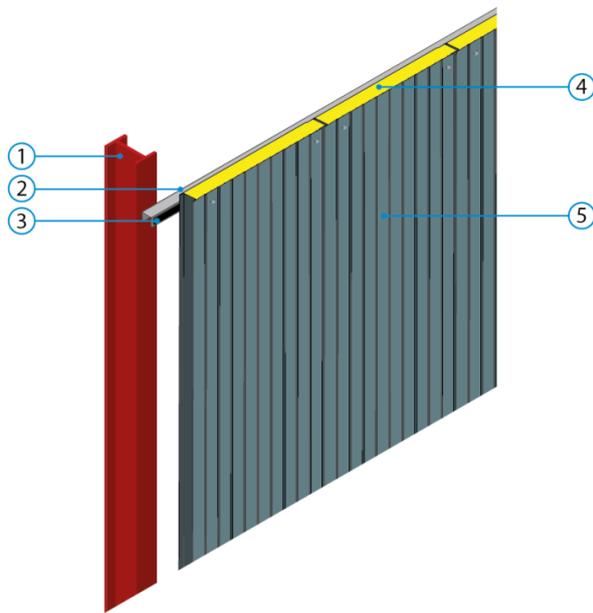

Fixations traversantes

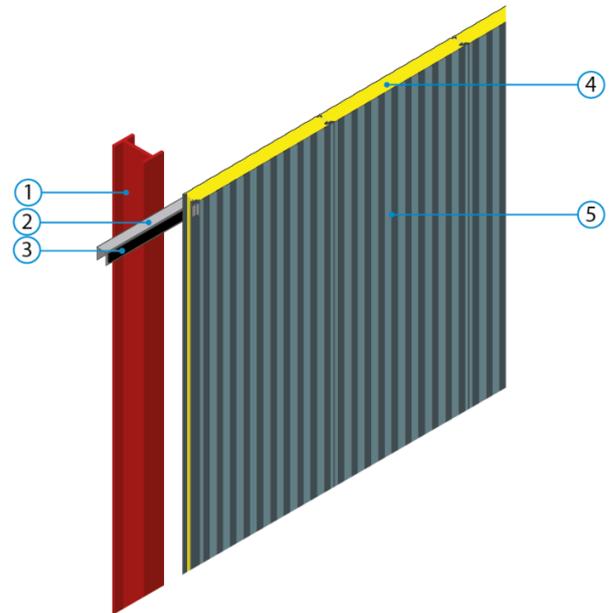

Fixations cachées

1. **Ossature principale :** Charpente en acier, charpente en béton avec insert ou charpente en bois
 2. **Lisse horizontale :**
 3. **Joint sur appui :**
 4. **Isolant :** Laine de roche :
 - Epaisseur de 50 mm à 300 mm
 - Densité 100 ou 150 kg/m³
 5. **Parements acier :**
 - Deux parements acier : extérieur et intérieur
 - Epaisseur : 0,50 mm à 0,75 mm
 - Teinte : cf. nuancier fabricant (coloris très clairs)
 - Matériau alternatif : Acier inoxydable
- Marquage CE :** NF EN 14509
- Variante de pose :** cf. DTA (Documents Techniques d'Application)