


Composition

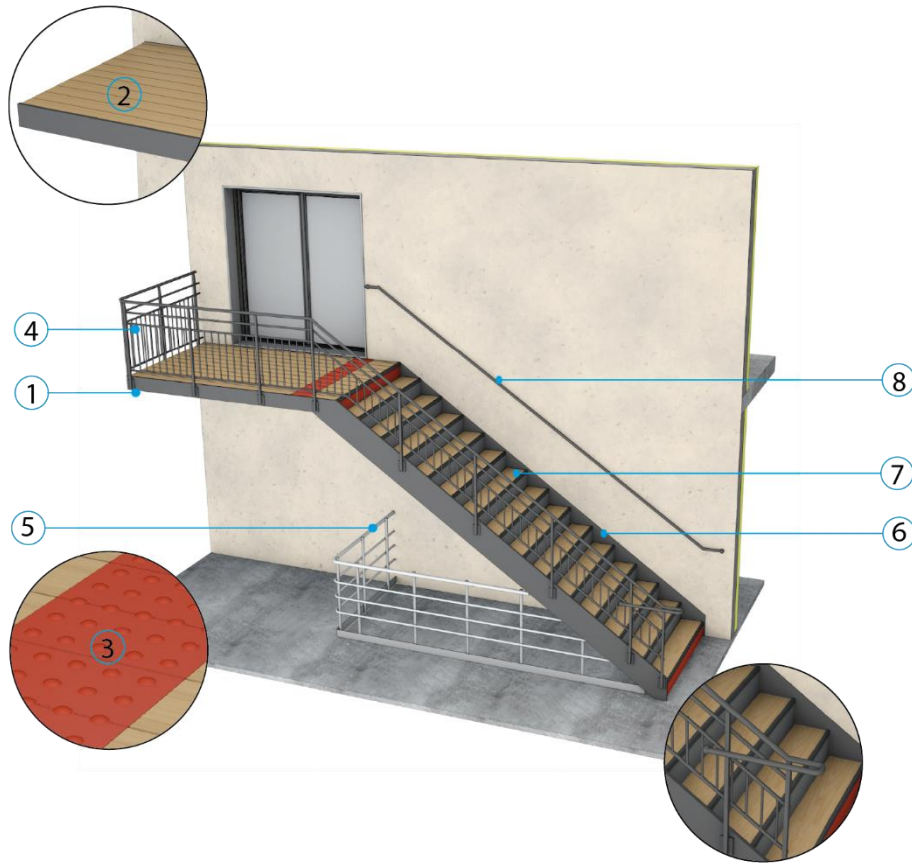

Source : www.programmepacte.fr

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Ossature métallique : | Poutres, longerons, ... |
| 2. Palier : | Plein conforme à la réglementation incendie selon matériau (IT 249) : <ul style="list-style-type: none"> • Dimensionnement selon la nature du platelage |
| 3. Bande podo tactile : | Conformément aux normes en vigueur |
| 4. Garde-corps : | Conforme à la norme NF P01-012 et vérifié selon NF P01-013 et/ou DTU 39P5 : <ul style="list-style-type: none"> • Montants : Acier revêtu (protection anticorrosion appropriée) • Remplissage : acier et/ou alu et/ou verre (compositions mixtes possibles) • Fixations à la structure : INOX A4 minimum (en fonction de la classe de corrosivité selon l'ISO 9223) |
| 5. Protection sous-escalier : | Conformément aux normes et réglementations en vigueur |
| 6. Limon : | Ossature ou élément de charpente incliné supportant les marches |
| 7. Marches/contremarches : | Selon la réglementation accessibilité et sécurité incendie |
| 8. Main courante : | Conformément aux normes en vigueur |

Le palier des escaliers en porte à faux est directement encastré à la façade. Ce type de structure est composé d'un cadre métallique porteur et de fixations ponctuelles du cadre sur le bâtiment support.