


**Composition**

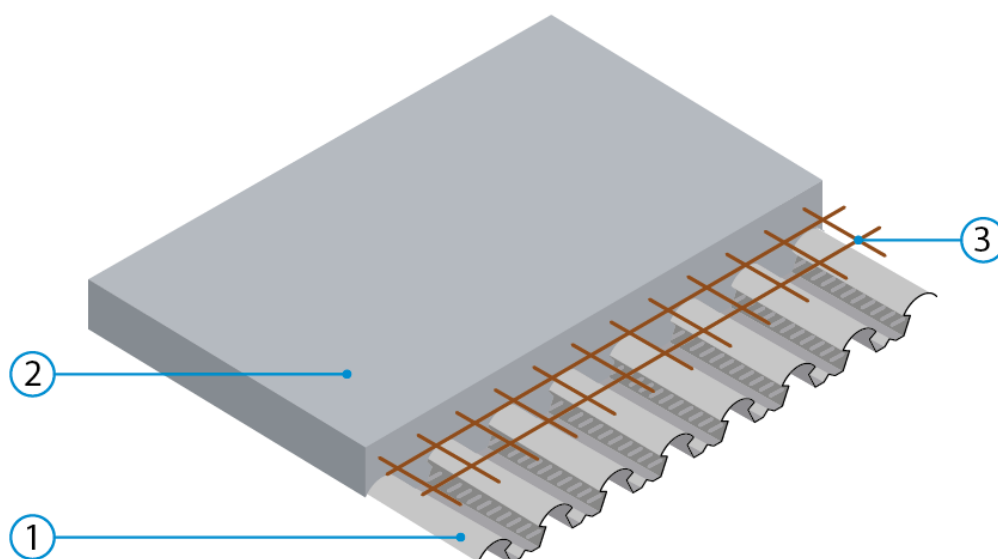

**1. Bac acier :**

Tôles nervurées galvanisées ou galvanisée prélaquées :

- Épaisseur nominale minimale : 0,75 mm
- Marquage CE et DdP selon NF EN 1090-1
- Teinte : cf. nuancier RAL ou nuancier fournisseur

**2. Béton :**

Granulats courants, de classe au moins égale à C25/30 :

- Épaisseur minimale de béton au-dessus de la tôle : 50 mm (40 mm sous conditions).

**3. Treillis soudé :**

Aciers ronds à haute adhérence de classe B600A, B500A et B500B